

Prüfbericht

Hotel INNdependence – Mainz

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Hotel INNdependence Mainz** wurde am 30.7.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung

für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2014 bis September 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen,

Zudem haben Mitarbeiter des Hotels eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Hotels.

Für einen ersten Überblick zu diesem Betrieb haben wir einige Informationen für Sie zusammengestellt.

- alle Durchgänge (Türen) haben eine **Mindestbreite von 77 cm**
- alle Flure haben eine **Mindestbreite von 103 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **140 cm x 180 cm**
- in dem **Sanitärraum** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **150 cm x 53 cm** (Zimmer 16)
- in dem **Sanitärraum** sind auf beiden Seiten **Haltegriffe vorhanden** (Zimmer 16)
- in dem barrierefrei konzipierten Zimmer 16 ist die **Dusche stufenlos**, die Duschfläche beträgt mind. **130 cm x 120 cm**, es ist ein **Duschstuhl** vorhanden oder kann gestellt werden und **Haltegriffe** sind angebracht

Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen

(Berechnung ohne Zimmer 104)

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	21	21	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	76	75	99 %
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	50	45	90%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	101	91	90%

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien –**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Der Parkplatz, der Eingang zum Gebäude, sowie Aufzug und Speiseraum erfüllen zudem die Qualitätskriterien –**barrierefrei für Rollstuhlnutzer und barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Das WC im Erdgeschoss erfüllt die Qualitätskriterien –**teilweise barrierefrei für Rollstuhlnutzer und barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die Zimmer formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Parkplatz und Weg zum Hotel		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Aufzug		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 (Einzelzimmer)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Zimmer 104		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Speiseraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) EG		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Tagungsraum 34		✓	✓	✓	✓	

Teilergebnis: Allergiebogen						nur zur Information
Teilergebnis: Medien , Information und Hilfsmittel						nur zur Information

Parkplatz vom Hotel INNdependence Mainz

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						1
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.(Tol. 345)	G2,R2		✓		✓	340 cm, angrenzende Grünfläche gleicht die 5 cm aus
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol. 495)	G2,R2		✓		✓	500 cm

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						20 m
Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				180 cm
Die Länge des Weges beträgt:						20 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	180 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Nicht vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			Nicht vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	Nicht vorhanden
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2		✓		✓	Nicht vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2		✓		✓	Nicht vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	7 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						10 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	keine
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						
Rampe						IST-Zustand



Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			✓	✓	7 %
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	180 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			400 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			✓	✓	400 cm x 500 cm



Eingang vom Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption, Flur zum Lift		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür – Haupteingang						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Tür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	160 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			Falttür
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	Falttür

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Rezeption						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓		✓	300 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2		✓		✓	300 cm x 500 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	76 cm -123 cm; gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden
Flur / Gang von der Rezeption/Eingang zum Lift						
IST-Zustand						
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				2 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	2 m

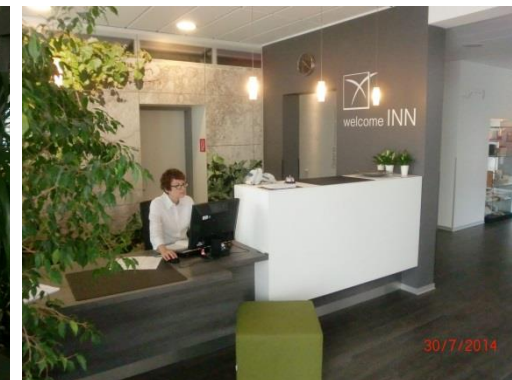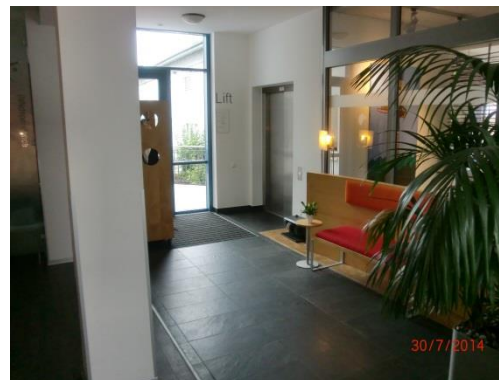

Aufzug im INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Aufzug			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Aufzug/Lift							IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß		G2		✓			300 cm x 180 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.		R1,R2			✓	✓	300 cm x 180 cm
Der Eingang ist stufenlos.		R1,R2			✓	✓	stufenlos
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.		G1	✓				110 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.		G2		✓			110 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	110 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)		G2,R1, R2		✓	✓	✓	140 cm x 180 cm
Bewegungsflächen							
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß		G2		✓			200 cm x 180 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 180 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	ja
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch



barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Zimmer 16			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang vom Lift zum Zimmer 16							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							22 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				122 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. (T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	122 cm Flur verfügt über Nischen 150 cm
Eingang zum Zimmer 16							IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				93,5 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm		G2		✓			93,5 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm		R1,R2			✓	✓	93,5 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			0 cm

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			200 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe) T.:145	R1,R2			✓	✓	200 cm x 400 cm
Zimmer 16						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				230 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			230 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	230 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			120 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	-	120 cm x 300 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			230 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	230 cm x 400 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 230 cm x 400 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	Links 230 cm x 400 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Ja, 17 cm


Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						Variabel, max 102 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						ja
Eingang zum Sanitärraum Zimmer 16						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm (T. 0)	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			240 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	240 cm x 500 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) T.: 88	G2		-			links 150 cm x 53 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 150 cm x 53 cm rechts 0 cm x 0 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			210 cm x 163 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	210 cm x 163 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						53 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. T.:44	R2				✓	44 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	33,5 cm (77,5 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	7 cm (60 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		-	nein, nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	34,5 cm (78,5 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	19 cm (72 cm) Griff läuft winkelig
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	60 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			190 cm x 170 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	190 cm x 170 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	85 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			130 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	130 cm x 120 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	Ja
Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. T.: -2	R2				-	80 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	120 cm
Technik						

Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.

nein

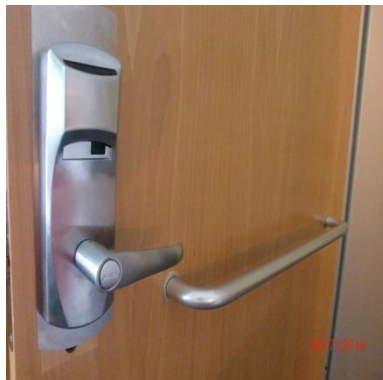

Zimmer 104 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Zimmer 104			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang vom Lift zum Treppenflur							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				120 cm, ausreichende Begegnungsflächen vorhanden
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	120 cm, ausreichend Begegnungsflächen vorhanden
Eingang zum Treppenhaus?							IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				78 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. T.: 78		G2		✓			78 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			-	-	78 cm


Wie wird die Tür geöffnet?			✓			mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			220 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	220 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Flur / Gang vom Treppenhaus zum Zimmer 104						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						32 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				103 cm, aber ausreichend große Begegnungsflächen vorhanden
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	103 cm, aber ausreichend große Begegnungsflächen vorhanden
Eingang zum Zimmer 104						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm
Wie wird die Tür geöffnet?			✓			mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			165 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	165 cm x 200 cm

Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Zimmer						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				76 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. T.:78	G2		-			76 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	76 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		-			200 cm x 72 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	200 cm x 72 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			80 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	80 cm x 200 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			Links 76 cm x 200 cm Rechts 85 cm x 200 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	Links 76 cm x 200 cm Rechts 85 cm x 200 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Nein
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						61 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand

Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja, Glasschiebetür
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				77 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm T.:78	G2		-			77 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	77 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2					Schiebetür
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2					Schiebetür
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			links 55 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 55 cm x 55 cm rechts 0 cm x 0 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			75 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	75 cm x 120 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						55 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. T.:44	R2				✓	44 cm

Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			180 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	180 cm x 160 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	90 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nein
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, 1,5 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, 1,5 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		-			120 cm x 80 cm


Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	120 cm x 80 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. (T. -2)	R2					entfällt
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	100 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Nicht vorhanden

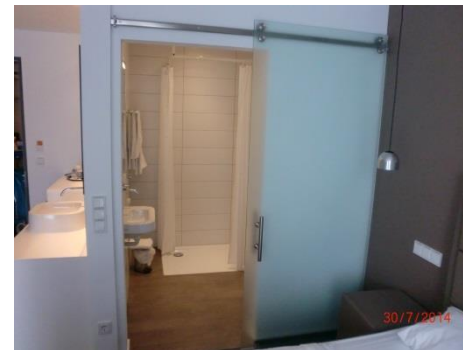

Speiseraum im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Restaurant			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang von der Rezeption zum Speiseraum							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				5 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	
Eingang zum Speiseraum							IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	Schiebetür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				Ca. 200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			Ca. 200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	Ca. 200 cm
Wie wird die Tür geöffnet?			✓				ohne eigenem Kraftaufwand

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Restaurant/Speiseraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				270 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			270 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	270 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	12 Tische mit 48 Sitzen

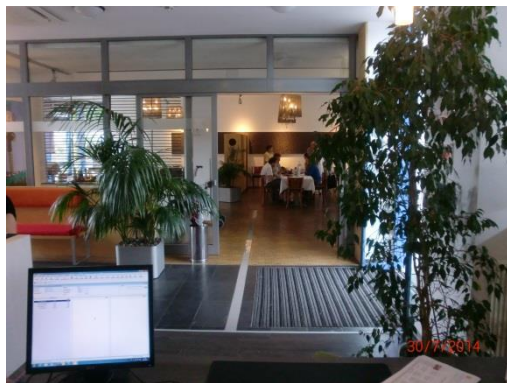

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung			✓	✓	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe					
Flur / Gang vom Treppenhaus zum Zimmer 104							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							15 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				125 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	125 cm, aber ausreichend große Begegnungsflächen vorhanden
Eingang zum WC							IST-Zustand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.		G2		✓			190 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.		R1,R2			✓	✓	190 cm x 400 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Stufenlos
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	93 cm
WC						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (T. 88/68)	G2		✓			links 93 cm x 68 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			✓	✓	links 93 cm x 68 cm rechts 89 cm x 68 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			140 cm x 167 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. T.:145	R1,R2			-	-	140 cm x 167 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						50 - 68 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	42 – 63 cm höhenverstellbar
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja

Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	31 cm (73 cm-104 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	11 cm
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	31 cm (73 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	11 cm
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	58 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			138 cm x 166 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	138 cm x 166 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	69 cm – 89 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden						Ja, Schnur in einer Höhe von

kann.						54 cm
-------	--	--	--	--	--	-------



Tagungsraum im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 							
Teilergebnis: Tagungsraum 34 Hotel INNdependence			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe					
			1	2	1	2	
Flur / Gang vom Lift zum Tagungsraum							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							42 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	150 cm
Eingang Tagungsraum							IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.		R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.							ja
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm		G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm		R1,R2			✓	✓	94 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			500 cm x 700 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 700 cm
Tagungsraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				700 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			700 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	700 cm



Allergiebogen

Allgemeine Angebote für Allergiker	
Gibt es Nichtraucherzonen?	der komplette Betrieb ist rauchfrei
Gibt es Informationen für Allergiker und Personen mit speziellem Ernährungsbedarf? (z.B. Infos über Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten etc.)	nein
Sind alle Mitarbeiter (inkl. Servicekräfte und Küchenpersonal) über die Ausrichtung des Betriebs auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei ihrer täglichen Arbeit?	nein
Sind Mitarbeiter für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult?	nein
Können allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. duftstofffreie Seife, Shampoo, Crème) zur Verfügung gestellt werden?	nein
Steht eine Möglichkeit zur Verfügung, Medikamente kühl zu lagern (z.B. Minibar)?	ja
Sind Nichtraucherzimmer verfügbar?	ja

Angebote für Tierhaarallergiker	
Gibt es im Betrieb und dessen unmittelbarem Umfeld Tiere?	nein
Ist das Mitbringen von Tieren untersagt?	nein
Stehen haustierfreie Zimmer zur Verfügung?	ja

Angebote für Pollenallergiker	
Liegen stets aktuelle Information über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenfluges in der Region vor?	nein

Stehen (technische) Hilfsmittel für Pollenallergiker zur Verfügung (z.B. transportable Luftreinigungsgeräte, integrierte Lüftungsanlagen etc.)?	nein
Stehen für Schlafzimmer Pollengitter zur Verfügung?	nein

Angebote für Hausstaubmilbenallergiker	
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit kurzflorigem Teppichboden ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich gesaugt?	ja
Werden Staubsauger mit HEPA-Filter verwendet?	nein
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit glattem Bodenbelag ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich feucht gewischt?	ja
Sind allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encasings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden?	ja
Sind allergikergerechte Decken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden?	ja

Ernährungsangebote	
Können Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel/ Mahlzeiten gemacht werden (auch auf Anfrage)?	ja
Besteht die Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen?	ja
Können auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten Zwischenmahlzeiten serviert werden?	ja
Wird Biokost angeboten?	nein
Wird von Geschmacksverstärkern freie Kost angeboten?	nein

Wird glutenfreie Kost angeboten?	nein
Wird fruktosefreie Kost angeboten?	nein
Wird von Hauptallergenen freie Kost angeboten?	nein
Wird laktosefreie Kost angeboten?	nein
Wird vegetarische Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegane Kost angeboten?	nein
Gibt es weitere spezielle Kost? (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher, etc.)	nein
Gibt es Angaben zu BE/KE?	nein
Gibt es Hinweise, dass das Personal bei Fragen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zur Verfügung steht?	nein
Gibt es sonstige Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten?	nein

Medien , Information und Hilfsmittel

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Rollstuhlfahrer
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	ja

Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	keine
Werden in anderen Medien Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Hilfsmittel	
Gibt es eine induktive Höranlage?	nein
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja
Werden sonstige Hilfsmittel angeboten?	nein